



Město Újezd u Brna

Komenského 107

IČ: 00 28 27 40

<http://www.ujezdubrna.cz/>

☎ 544 224 218

Fax: 544 224 778

datová schránka: iu3b65f

e-mail: info@ujezdubrna.cz



Věc: Doplnění zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vrtaná studna – zdroj užitkové vody“.

Na základě upozornění jednoho z oslovených projektantů upřesňujeme zadávací dokumentaci a návrh smlouvy.

V části II. bod 3) Zadávací dokumentace doplňujeme:

Místo provedení díla:

Katastrální území: Újezd u Brna [773905]
Parcelní číslo: 322/4 a 322/8 (příp. 322/7)
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha



Vrtaný průměr předpokládáme 140 mm (příp. 160 mm podle doporučení zhotovitele. Neposoudíme, vhodnost průměru pro případný vrt do hloubky 100 m).

Materiál provedení výstroje studny – tlakové PVC.

Položka nabídkové ceny **Provedení hydro-geologického průzkumu** – předpokládáme nutnost hydrogeologického posouzení vhodnosti lokality na zdroje podzemní vody před provedením vrtu v souvislosti s požadovaným odběrem vody. Dále v této souvislosti předpokládáme nutnost zajištění posudku pro vydání územního, stavebního povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami.

Zajištění povolení dle § 14 Zákona o vodách – dílo se nachází v rozlivové oblasti Q100 a kousek od aktivního záplavového území. V širším pohledu je lokalita k.ú. nedaleko od oblasti s čerpáním minerální vody Šaratice.



Město Újezd u Brna

Komenského 107
IČ: 00 28 27 40


<http://www.ujezdubrna.cz/>

☎ 544 224 218

Fax: 544 224 778

datová schránka: iu3b65f

e-mail: info@ujezdubrna.cz

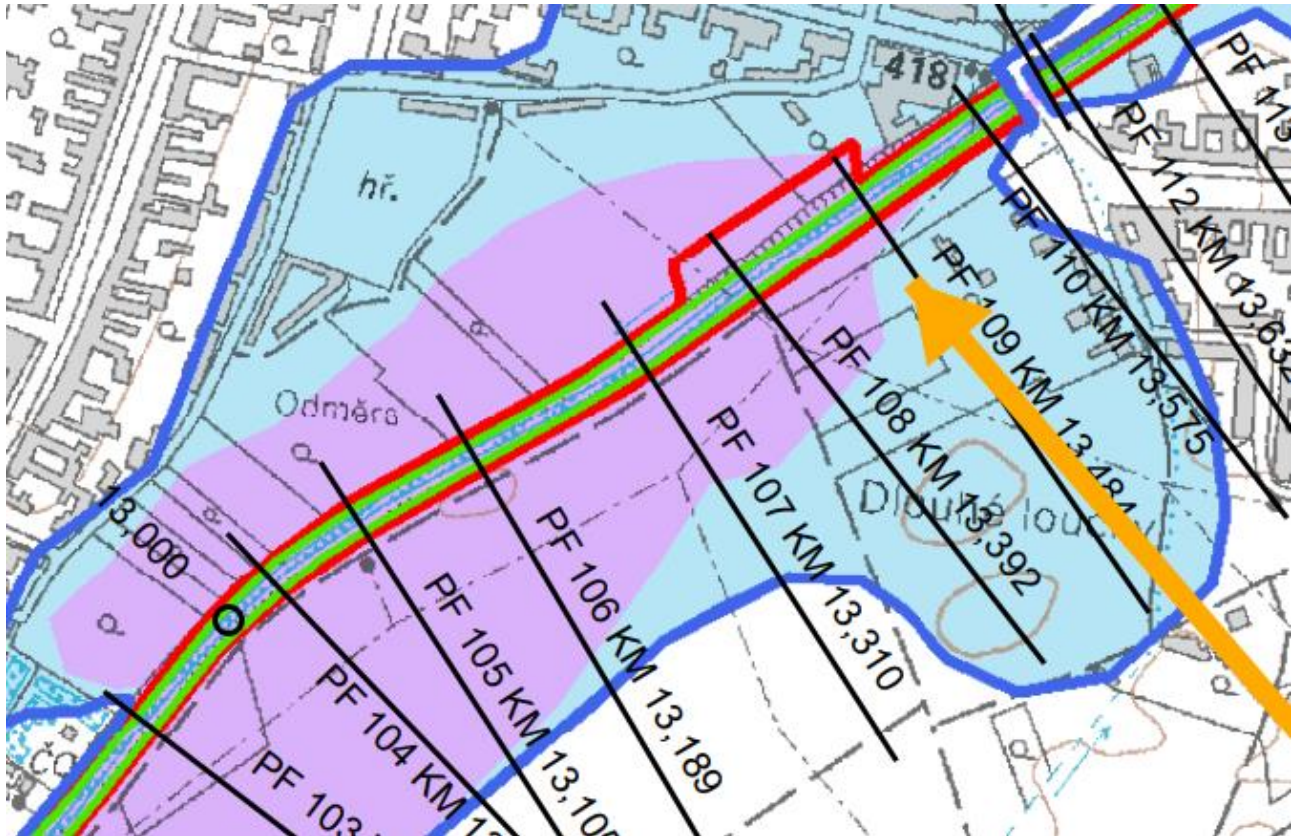

| Legenda | |
|---------|--------------------------------|
| | ROZLIV Q5 |
| | ROZLIV Q20 |
| | ROZLIV Q100 |
| | AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ |

https://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/ozp/zaplavova_uzemi/Litava-aktualizace2012/Litava_AZ2_2012_Ujezd.pdf

Odběr vzorku vody a provedení rozboru dle vyhl. MZČR 252/2004 Sb. – je dostačující tzv. krácený rozbor.

Sledování okolních vodních zdrojů – vliv vrtu na vrtané a hloubené studny na okolních pozemcích.

Technologie pro čerpání vody:

- Voda bude pod tlakem čerpána do dvou nadzemních nádrží umístěných u předpokládaného místa vrtu – p.č. 322/5.
- Zdroj elektrické energie je na p.č. 322/3.
- Zhlaví studny předpokládáme v provedení plast.

Čl. VIII. Profesionální způsobilost, písm. c) se upravuje na následující znění:

- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:



Město Újezd u Brna

Komenského 107

IČ: 00 28 27 40

<http://www.ujezdubrna.cz/>

☎ 544 224 218

Fax: 544 224 778

datová schránka: iu3b65f

e-mail: info@ujezdubrna.cz



-
- Osvědčení o odborné způsobilosti autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
 - Oprávnění k činnosti k vrtání vrtů s délkou nad 30 m.
 - Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem – podzemní práce.

Předchozí konkrétní osvědčení byla uvedena omylem.

V Újezdě u Brna 24.4.2020