
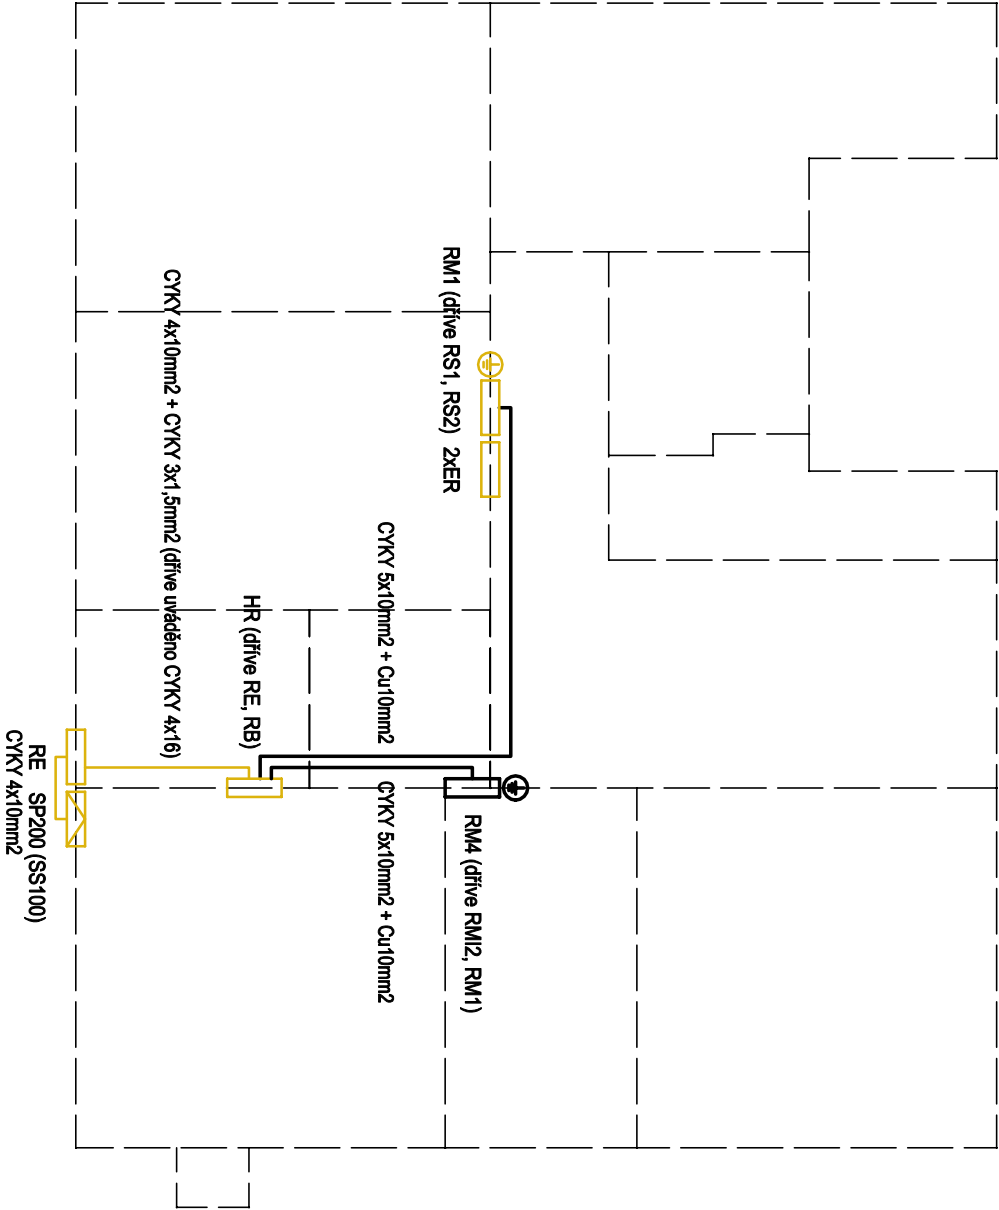


SILOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ	3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM	DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
VNĚJŠÍ VLIVY	JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
OBSAH	STR. 2 STÁVAJÍCÍ STAV STR. 3 NOVÝ STAV
POZNÁMKA	<p>SCHÉMA NEURČUJE ORIENTACI PROSTUPŮ Z ROZVÁDĚČŮ APOD. SCHÉMA NENÍ URČENO JAKO RELEVANTNÍ PODKLAD PRO VÝROBU ROZVÁDĚČŮ JAK VYPLÝVÁ Z PŘEDLOŽENÝCH REVIZÍ A PŮVODNÍ PD, SILNOPROUD BYL V OBJEKTU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁN REVIZE SE RŮZNĚ PROLÍNÁJÍ A NEPOUŽÍVAJÍ JEDNOTNÉ NÁZVY NEBO SE NÁZVY V PRŮBĚHU PROVOZU MĚNÍ, ALE CHYBÍ SROVNÁVACÍ TABULKA, PŘÍPADNĚ NAPŘ. NÁZVY V REVIZÍCH NE VŽDY ODPOVÍDAJÍ SKUTEČNÝM NÁZVŮM NA ROZVÁDĚČÍCH TYPY KABELŮ ROVNĚŽ NE ZCELA ODPOVÍDAJÍ A STARŠÍ REVIZE UVÁDÍ PRO HLAVNÍ PŘÍVOD KABEL S VYŠŠÍM PRŮŘEZEM NEŽ NOVĚJŠÍ REVIZE NEEXISTUJE CELKOVÁ DSPS, ZE KTERÉ BY BYLY PÁTEŘNÍ ROZVODY JEDNOZNAČNÉ Z VÝŠE POPSANÝCH DŮVODŮ NELZE SPOLÉHAT NA UVEDENÉ NAPÁJECÍ SCHÉMA A NA MÍSTĚ, V RÁMCÍ STAVBY, JE NUTNO JEDNAK PROVĚŘIT NAPÁJECÍ SÍŤ - ZDA-LI KABEL "X" VEDE Z ROZVÁDĚČE "Y" DO ROZVÁDĚČE "Z" A NAVÍC, ZDA-LI JE ODPOVÍDAJÍCÍHO TYPU APOD.!</p> <p>ZNAČENÍ ROZVÁDĚČŮ JE PODLE NOVĚJŠÍCH REVIZÍ, V ZÁVORKÁCH JSOU DŘÍVE UVÁDĚNÉ POZOR OSTATNÍ PÁTEŘNÍ ROZVODY - ROZVÁDĚČE A JEJICH PŘÍVODNÍ KABELY NEJSOU ZAKRESLENY!</p>

KRESLIL	PROJEKTANT	SCHVÁLIL	 <p>DELANTE s.r.o., IČ: 07125836 Nikolčice 265, 691 71 Nikolčice e-mail: info@delante.cz, mob.: +420 728 021 541 www.delante.cz</p>	
ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL		
STAVEBNÍK: MĚSTO ÚJEZD U BRNA KOMENSKÉHO 107, 664 53 ÚJEZD U BRNA				
MÍSTO:	ÚJEZD U BRNA, KOMENSKÉHO 77			
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KOMENSKÉHO 77, ÚJEZD U BRNA		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO DELANTE:	2607ELUB
ČÁST:	D.1.2.5 SILNOPROUD		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	-
OBSAH:	NAPÁJECÍ SCHÉMA		DATUM:	05/2026
			FORMÁT:	3xA4
			STUPEŇ PD:	DPS
			MĚŘÍTKO:	- Č. VÝKRESU: D.1.2.5.3

T.NP



- LEGENDA:**
- STAVAJÍCÍ:**
- KABEL NN
 - ROZVADĚČ
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
 - UZEMNĚNÍ
- NOVĚ:**
- KABEL NN
 - ROZVADĚČ
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
 - UZEMNĚNÍ

NOVÝ STAV

KRESLIL	PROJEKTANT	SCHVÁLIL	STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KOMENSKÉHO 77, ÚJEZD U BRNA			ZAK.Č. DELANTE: 2607ELUB
ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	ČÁST: D.1.2.5 - SILNOPROUD			DPS Č. VÝKRESU: D.1.2.5.3
			OBSAH: NAPÁJECÍ SCHÉMA			DATUM: 06/2026 A4 STRAN: 3/3