


BUDOVA C – 2.NP – PBS

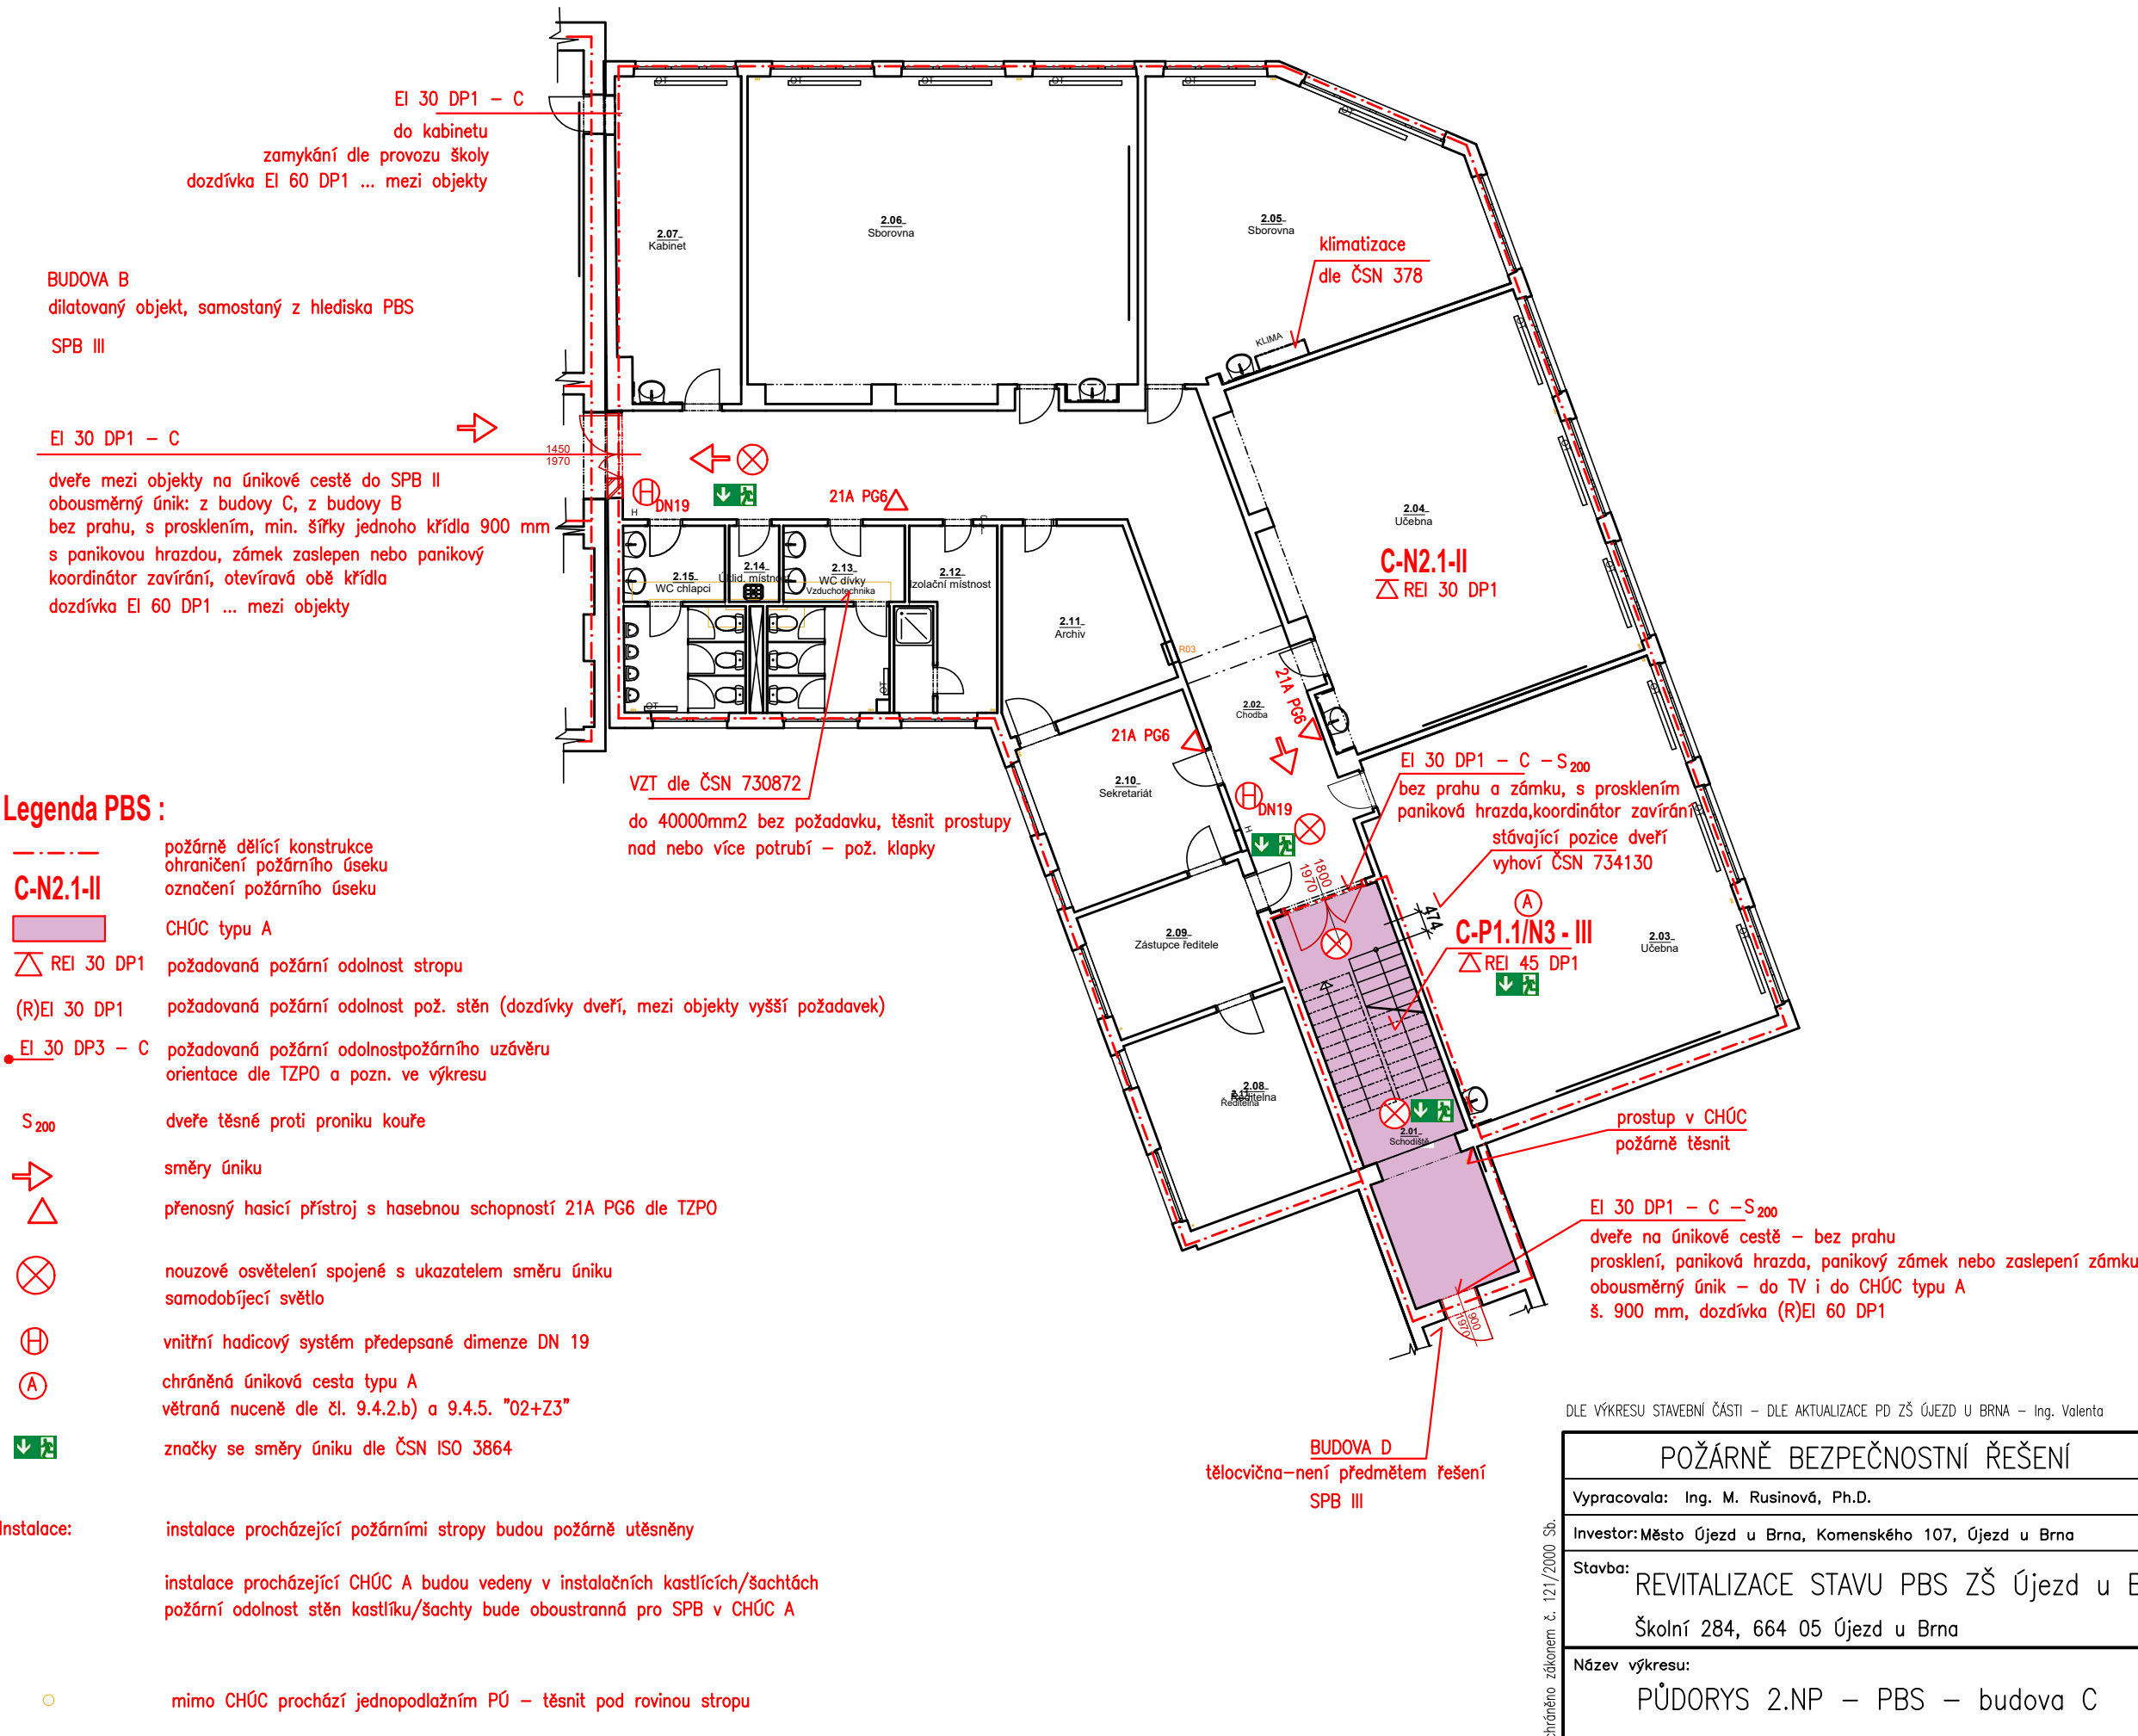


Legenda PBS :

- požárně dělící konstrukce
- C-N2.1-II ohrazení požárního úseku
- CHÚC typu A
- REI 30 DP1 požadovaná požární odolnost stropu
- (R)EI 30 DP1 požadovaná požární odolnost pož. stěn (dozdívky dveří, mezi objekty vyšší požadavek)
- EI 30 DP3 - C požadovaná požární odolnostpožárního uzávěru orientace dle TZPO a pozn. ve výkresu
- S₂₀₀ dveře těsně proti proniku kouře
- směry úniku
- △ přenosný hasicí přístroj s hasebnou schopností 21A PG6 dle TZPO
- ⊗ nouzové osvětlení spojené s ukazatelem směru úniku samodobíjecí světlo
- ⊕ vnitřní hadicový systém předepsané dimenze DN 19
- Ⓐ chráněná úniková cesta typu A větraná nuceně dle čl. 9.4.2.b) a 9.4.5. "02+Z3"
- ↓ značka se směry úniku dle ČSN ISO 3864

- Instalace:
- instalace procházející požárními stropy budou požárně utěsněny
 - instalace procházející CHÚC A budou vedeny v instalačních kastlících/šachtách požární odolnost stěn kastlíku/šachty bude oboustranná pro SPB v CHÚC A
 - mimo CHÚC prochází jednopodlažním PÚ – těsnit pod rovinou stropu

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ:



DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI – DLE AKTUALIZACE PD ZŠ ÚJEZD U BRNA – Ing. Valenta

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Ing. Marie RUSINOVÁ, Ph.D.	
Vypracovala: Ing. M. Rusinová, Ph.D.		ČKAIT 1005856	
Investor: Město Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u Brna		Cihlářská 18, 602 00 Brno e-mail: rusinova.pbs@seznam.cz tel.: 777 037 645	
Stavba: REVITALIZACE STAVU PBS ZŠ Újezd u Brna Školní 284, 664 05 Újezd u Brna		Datum: 05/2021	
		Stupeň: změna dokončené stavby	
Název výkresu: PŮDORYS 2.NP – PBS – budova C		Měřítko: 1:150	Č.výkresu: D.1.3.4.c.

chráněna zákonem č. 121/2000 Sb.