



BUDOVA A – 2.NP – PBS







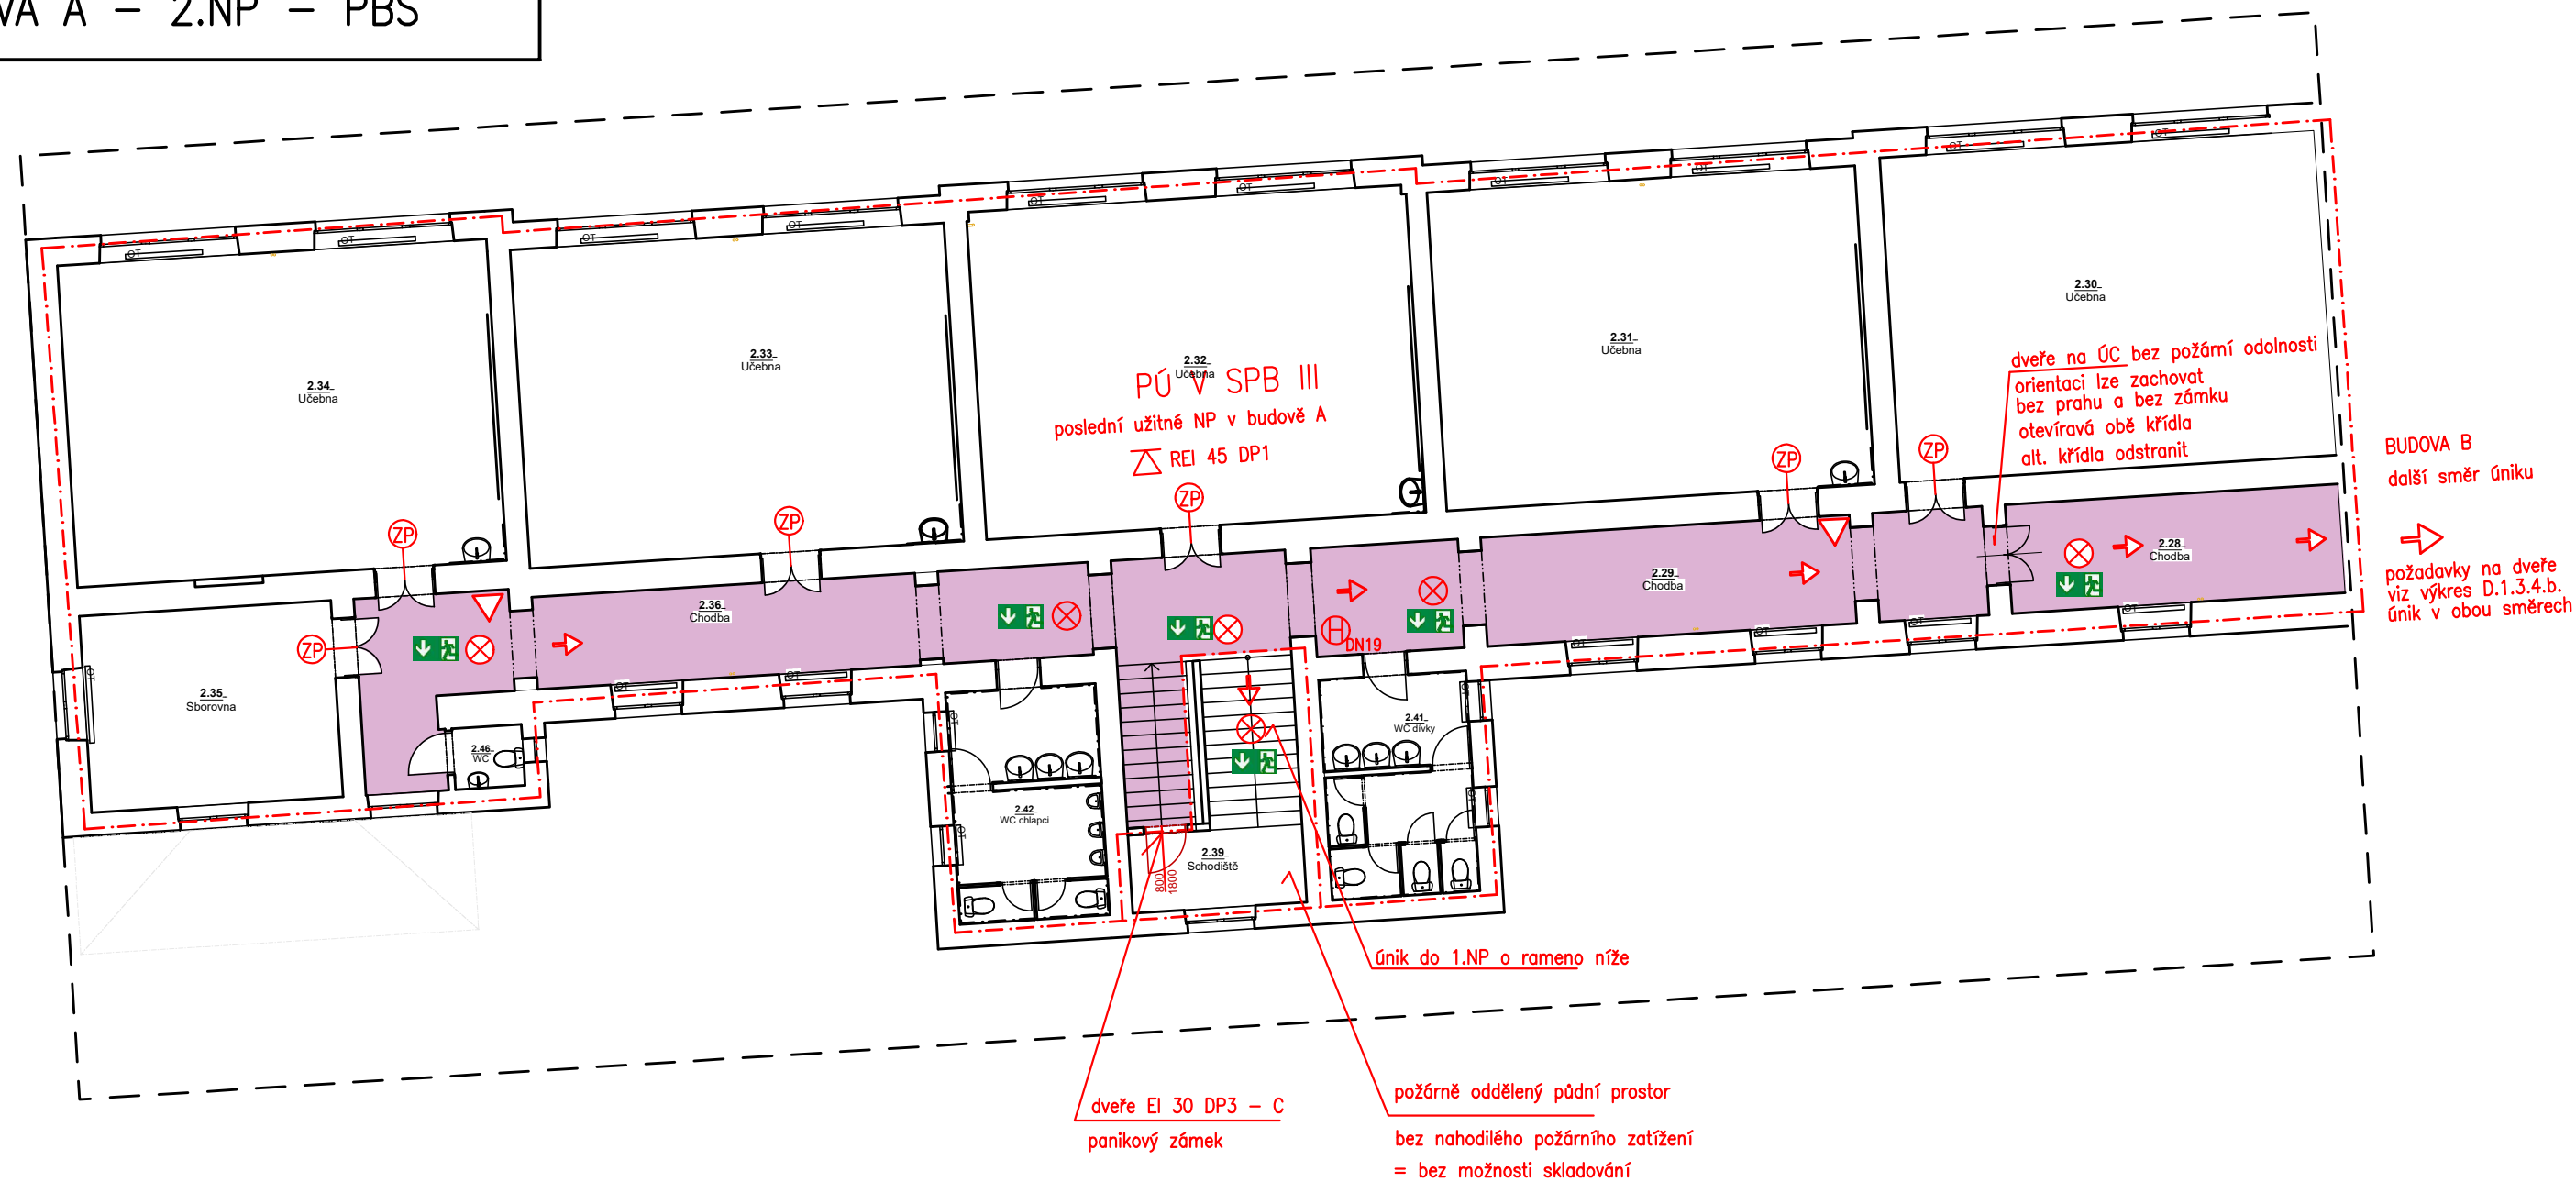





Legenda PBS :


- | | |
|---|---|
| — — | požárně dělící konstrukce |
| | ohraničení požárního úseku |
|  | oblast ČCHÚC z mezipodesty 1.S do 2.NP |
| | rozdáváče s požární odolností, nouzové osvětlení, směry úniku |
| | bez nových volně vedených instalací (omítka, chráničky s požární odolností) |

SPB III

stupeň požární bezpečnosti stávajícího PÚ

- | | | |
|---|---------------|---|
|  | REI 45 DP1 | požadovaná požární odolnost stropu |
|  | (R)EI 45 DP1 | nosná/nenosná požární stěna (doplněk pro osazení dveří) |
|  | EI 30 DP3 – C | požadovaná požární odolnost požárního uzávěru |
|  | ZP | zpevňující páska do drážky, kování dle TZPO |
|  | | směry úniku |
|  | | přenosný hasicí přístroj s hasebnou schopností 21A PG6 – 2 KS |
|  | DN19 | vnitřní hadicový systém předepsané dimenze |
|  | | nouzové osvětlení spojené s ukazatelem směru úniku
samodobíjecí světlo |
|  | | značky se směry úniku dle ČSN ISO 3864 |
| Instalace: | | případné instalace procházející požárními stropy ČCHÚC budou p |
|  | | těsnění prostupů v rovinách stropů dle výkresu stavební části pro |

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ:



DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI – DLE AKTUALIZACE PD ZŠ ÚJEZD U BRNA – Ing. Valenta

<h1 style="text-align: center;">POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</h1>		Ing. Marie RUSINOVÁ, Ph.D. ČKAIT 1005856 Cihlářská 18, 602 00 Brno e-mail: rusinova.pbs@seznam.cz tel.: 777 037 645	
Vypracovala: Ing. M. Rusinová, Ph.D.		Datum: 05/2021 Stupeň: změna dokončené stavby	
Investor: Město Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u Brna			
Stavba: REVITALIZACE STAVU PBS ZŠ Újezd u Brna Školní 284, 664 05 Újezd u Brna		Měřítko: 1:150 Č.výkresu: D.1.3.4.a.	
Název výkresu: PŮDORYS 2.NP – PBS – budova A			

[illegible]