


BUDOVA B – 1.S – PBS

odstup od přístupu ke kotelně

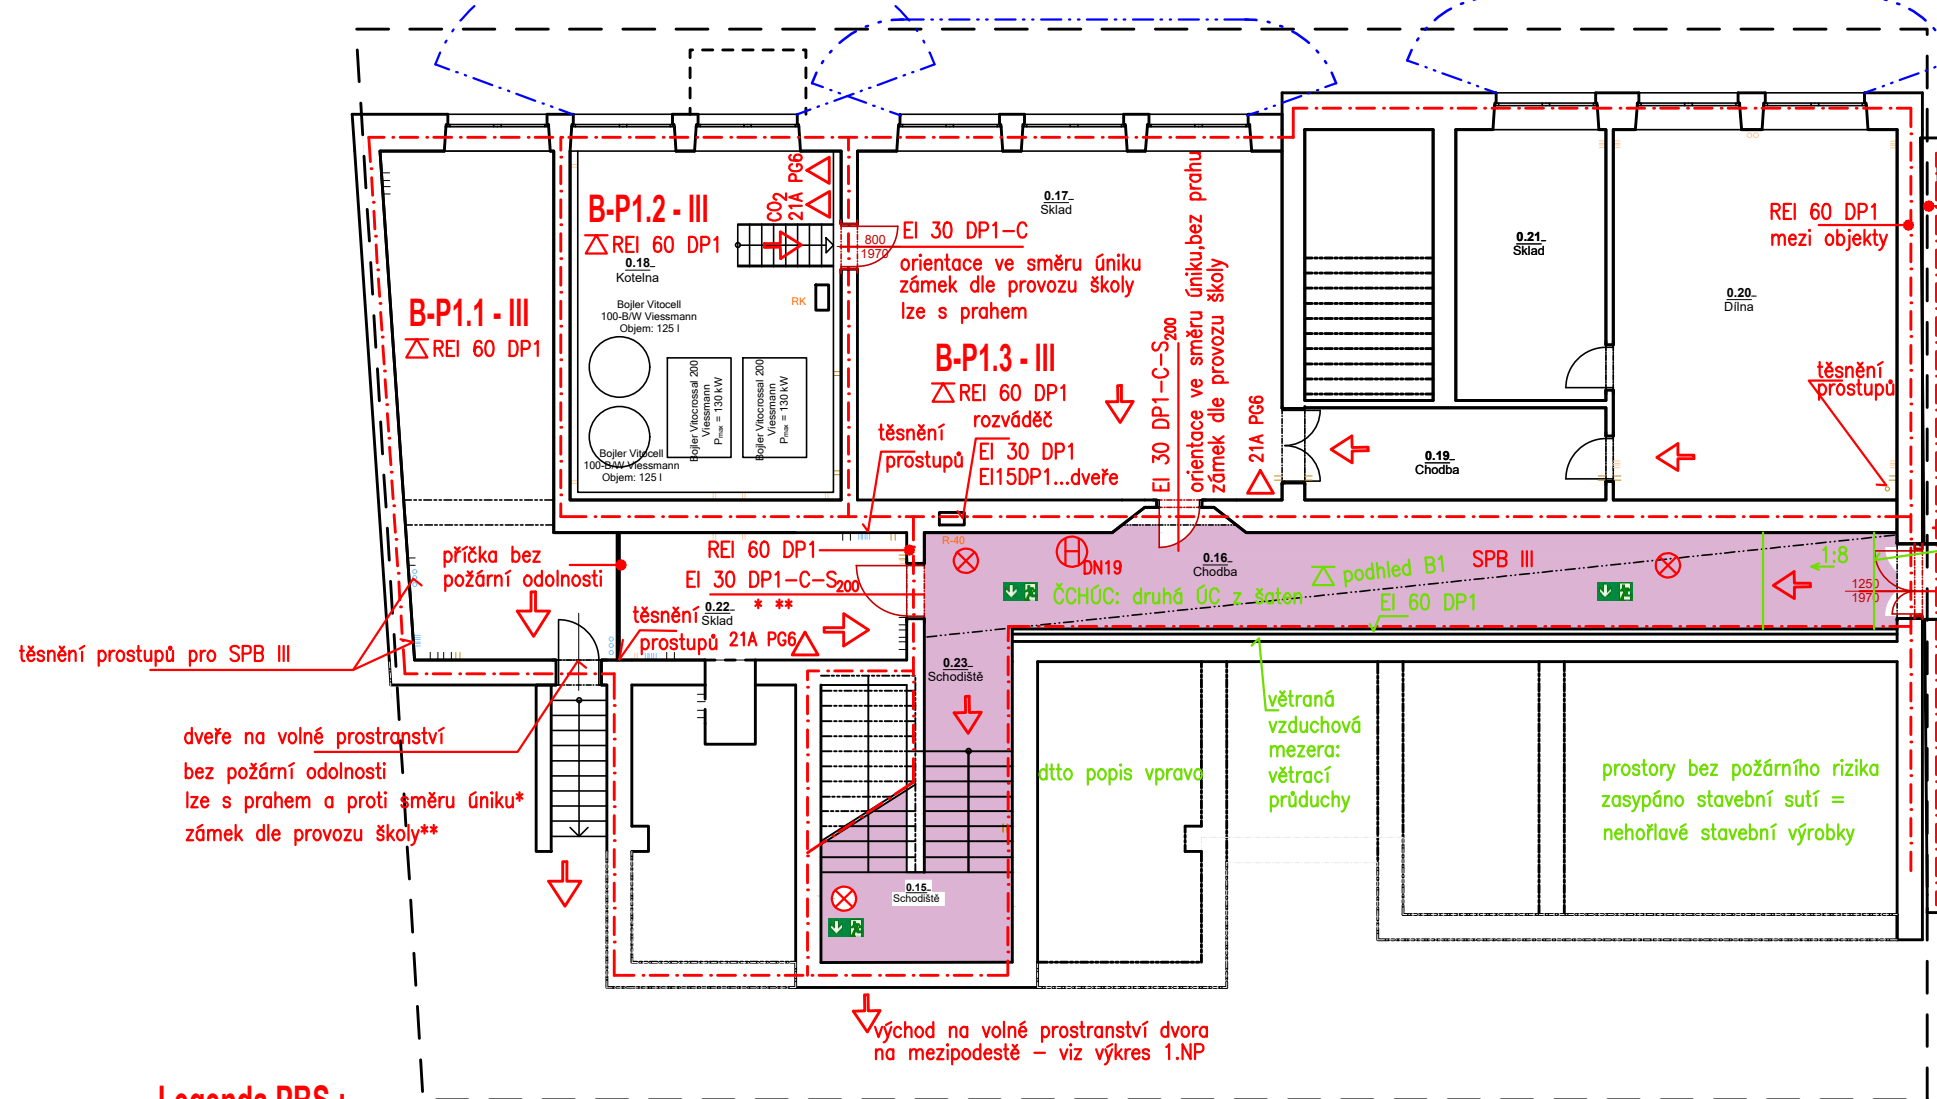

PODHLÉD B1:

- odděluje mezistrop nad ČCHÚC
- požadavek shora REI 45 DP1
- požadavek zdola REI 60 DP1
- dvířka EI 30 DP1 ... nad ČCHÚC

BUDOVA C

podlaha v rovině, od otevřeného dveřního křídla rampa 1:8


EI 60 DP1-C-S₂₀₀

- orientace ve směru úniku, tj. z budovy C do budovy B dveře na únikové cestě ze shromažďovacího prostoru:
- jedno dveřní křídlo 1100 mm nebo dvě otevíravá křídla s koordinátorem zavírání
 - paniková hrazda na otevíravých křídlech
 - bez prahu
 - bez možnosti vložení zámku nebo panikových zámků
 - s transparentní plochou – sklo (bezpečnost evakuace)
 - dozdivka (R)EI 120 DP1

Legenda PBS :

- požárně dělící konstrukce
- B-P1.1 - III ohraničení požárního úseku
- oblast ČCHÚC z 1.S do 3.NP: rozváděče s požární odolností, nouzové osvětlení, směry úniku bez nových volně vedených instalací (omítka, chráničky s požární odolností)
- REI 60 DP1 požadovaná požární odolnost stropu
- EI 30 DP1 - C požadovaná požární odolnostpožárního uzávěru orientace dle TZPO a pozn. ve výkresu
- S₂₀₀ dveře těsně proti proniku kouře
- směry úniku
- △ přenosný hasicí přístroj s hasebnou schopností 21A PG6
- DN19 vnitřní hadicový systém předepsané dimenze
- ⊗ nouzové osvětlení spojené s ukazatelem směru úniku samodobíjecí světlo
- EPS prostor chráněný elektrickou požární signalizací
- značky se směry úniku dle ČSN ISO 3864
- ⊙ tlačítkový hlásič požáru
- Instalace: případné instalace procházející požárními stropem budou požárně těsněny, viz TZPO
- změna stavby před dokončením v 07/2022

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ:



DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI – DLE AKTUALIZACE PD ZŠ ÚJEZD U BRNA – Ing. Valenta

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Ing. Marie RUSINOVÁ, Ph.D.	
Vypracovala: Ing. M. Rusinová, Ph.D.		ČKAIT 1005856	
Investor: Město Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u Brna		Cihlářská 18, 602 00 Brno	
Stavba: REVITALIZACE STAVU PBS ZŠ Újezd u Brna		e-mail: rusinova.pbs@seznam.cz	
Školní 284, 664 05 Újezd u Brna		tel.: 777 037 645	
Název výkresu: PŮDORYS 1.S – PBS – budova B		Datum: 07/2022	
		Stupeň: stavby před dokončením	
		Měřítko: 1:150	
		Č.výkresu: D.1.3.2.b. var1	

chráněno zákonem č. 121/2000 Sb.