

SCHÉMA ROZVADĚČE

Subject:

Základní škola Újezd u Brna

Rozvaděč R10

Investor:

Město Újezd u Brna u Brna

Navrhl:

Ing. Martin Veselý

Comments:


IP30/20C, In=125A, pod omítku, vývody vrchem

Datum

27.03.2022


Number of sheets

9

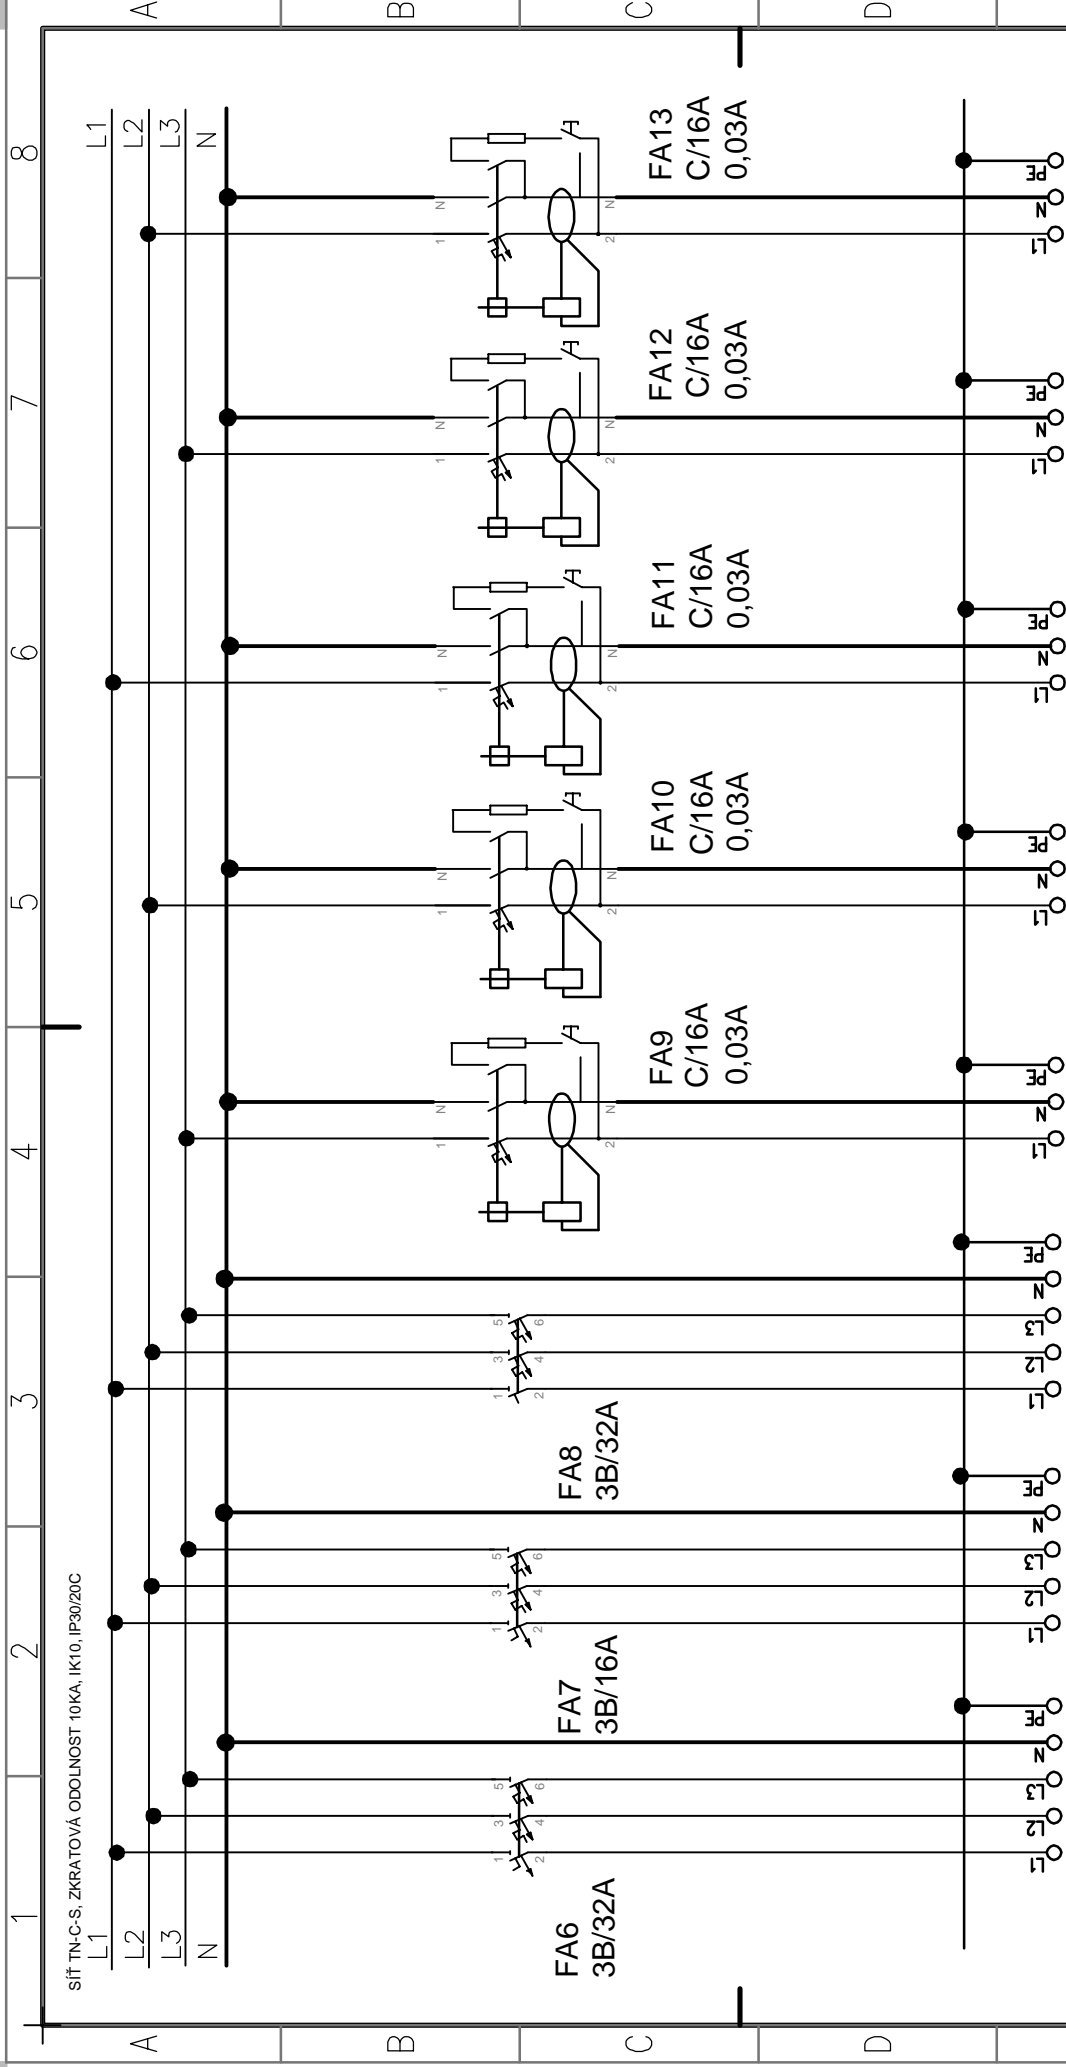

Číslo obvodu	WL.R10.06	WL.R10.07	WL.R10.08	WL.R10.09	WL.R10.10	WL.R10.11	WL.R10.12	WL.R10.13
Název obvodu	R02 - byt školník	rezerva	rezerva / zás. 400V	Zásuvky učebna 109	Zásuvky učebna 109	Zásuvky učebna 109	Zásuvky učebna 111	Zásuvky učebna 111
Kabel	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
Výkon								

F		Nápis		Město Újezd u Brna		Distribution		= formát A4	
Schéma rozvaděče R10		Základní škola Újezd u Brna		Pinelexsys s.r.o., Veverří 57, Brno		Pinelexsys s.r.o., Veverří 57, Brno		+	
15.11.2021		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		DWG No	
15.11.2021		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		Jiné	
15.11.2021		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		Tel: +420 606836000	
15.11.2021		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		2020-P31	
15.11.2021		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		Nr of sh.	
15.11.2021		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		3	
15.11.2021		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		Ing. Martin Veselý		9	

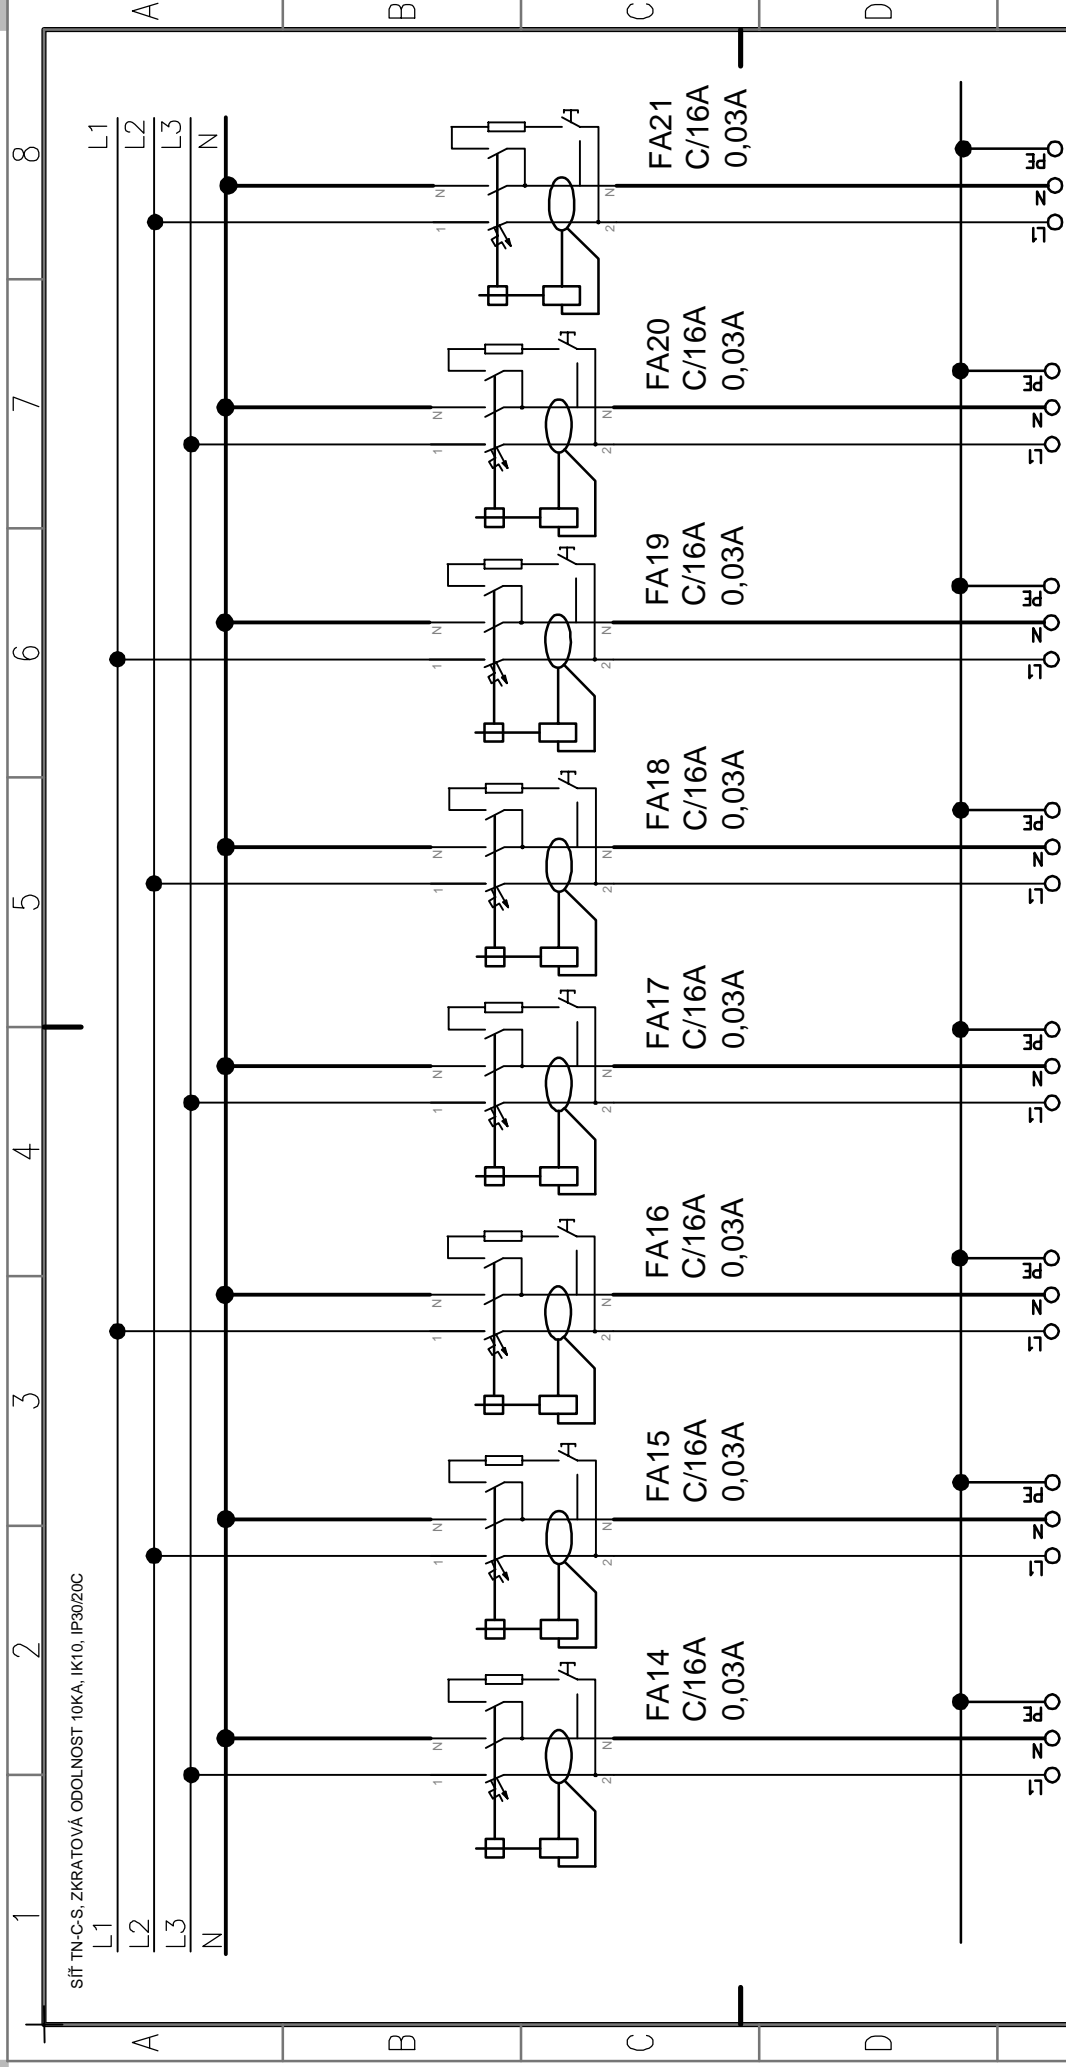

Číslo obvodu	WL.R10.14	WL.R10.15	WL.R30.16	WL.R30.17	WL.R10.18	WL.R10.19	WL.R10.20	WL.R10.21
Název obvodu	Zásuvky učebna 111	Zásuvky učebna 113	Zásuvky učebna 113	Zásuvky učebna 113	Zásuvky učebna 115	Zásuvky učebna 115	Zásuvky učebna 115	Zásuvky učebna 115
Kabel	CYKY-J 3X2,5	CYKY-J 3X2,5	CYKY-J 3X2,5	CYKY-J 3X2,5	CYKY-J 3X2,5	CYKY-J 3X2,5	CYKY-J 3X2,5	CYKY-J 3X1,5
Výkon								

Schéma rozvaděče R10		Město Újezd u Brna		Distribution		= formát A4	
Datum 15.11.2021		Nápis		Pinelexsys s.r.o., Veveří 57, Brno		+	
Creat. Ing. Martin Veselý		Schéma rozvaděče R10		Jiné		List	
Check. Ing. Martin Veselý		Základní škola Újezd u Brna		DWG No		4	
1 verze 1.0		Replac. by: --		Tel: +420 606836000		Nr of sh.	
Revize		Replac. for: --		2020-P31		9	

