



BUDOVA A – 1.NP – PBS

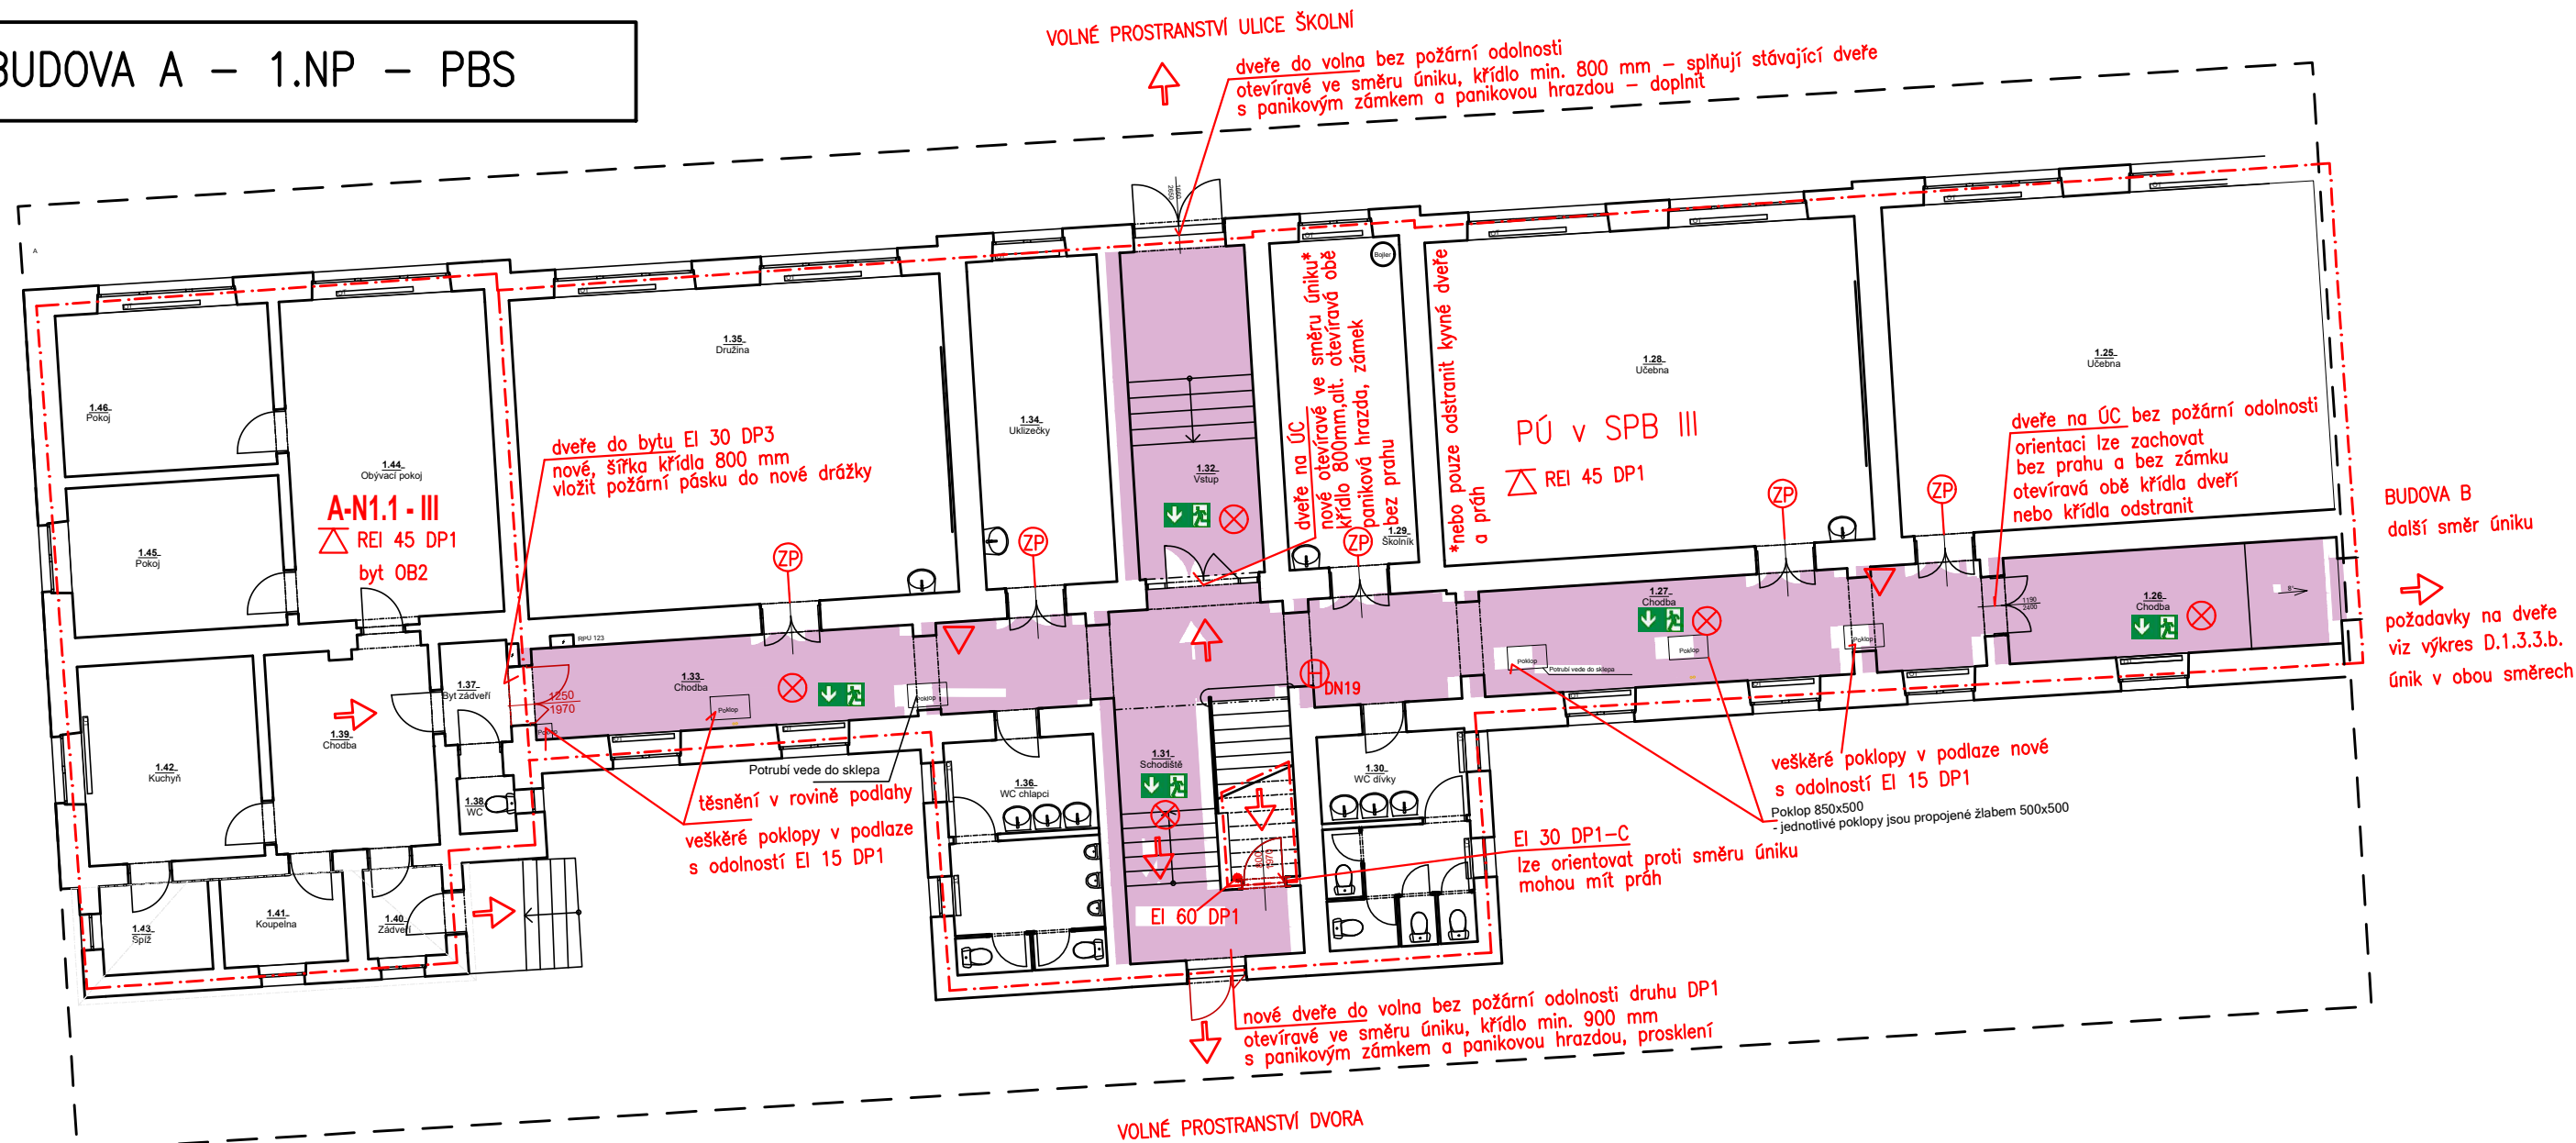

Legenda PBS :

- požárně dělící konstrukce
- ohraničení požárního úseku
- oblast ČCHÚC z mezipodestý do 1.S do 2.NP
- rozváděče s požární odolností, nouzové osvětlení, směry úniku
- bez nových volně vedených instalací (omítka, chráničky s požární odolností)
- A-N1.1 - III** označení požárního úseku
- △ REI 45 DP1 požadovaná požární odolnost stropu
- (R)EI 45 DP1 nosná/nenosná požární stěna (dozdívka pro osazení dveří)
- EI 30 DP3 - C požadovaná požární odolnost požárního uzávěru
- ⊗ zpěňující páska do drážky, kování dle TZPO
- směry úniku
- △ přenosný hasicí přístroj s hasebnou schopností 21A PG6 – 2 KS
- ⊕ DN19 vnitřní hadicový systém předepsané dimenze
- ⊗ nouzové osvětlení spojené s ukazatelem směru úniku
- ↓ samodobíjecí světlo
- ↓ značky se směry úniku dle ČSN ISO 3864
- Instalace: případné instalace procházející požárním stropem budou požárně těsněny, viz TZPO

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ:



DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI – DLE AKTUALIZACE PD ZŠ ÚJEZD U BRNA – Ing. Valenta

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Ing. Marie RUSINOVÁ, Ph.D.	
Vypracovala: Ing. M. Rusinová, Ph.D.		ČKAIT 1005856	
Investor: Město Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u Brna		Cihlářská 18, 602 00 Brno	
Stavba: REVITALIZACE STAVU PBS ZŠ Újezd u Brna		e-mail: rusinova.pbs@seznam.cz	
Školní 284, 664 05 Újezd u Brna		tel.: 777 037 645	
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP – PBS – budova A		Datum: 05/2021	
		změna	
		Stupeň: dokončené stavby	
		Měřítko: 1:150	
		Č.výkresu: D.1.3.3.a.	

chráněno zákonem č. 121/2000 Sb.